



Registros de Indicadores da dimensão ambiental 2015

INDICADOR 2 : Consumo de energia / hóspede / dia

PREENCHER SOMENTE CÉLULAS ROSA


Elaborado: Setor Gestao Sustentável	Data: 18/09/2014
Verificado: Eduardo Campos	Data: 18/09/2014
Aprovado: João Losano Campos	Data: 18/09/2014
Código: R - GE009	Revisão: 02

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
kWh consumida no mês	15168	11545	13699	10525	13557	13300	9587	14022	18377	13730	12180	11890
Número total de hóspede/dia	617	397	343	707	629	684	1309	1092	1189	984	721	702
Consumo de energia/hóspede/dia	0,8 kWh	29,1 kWh	39,9 kWh	14,9 kWh	21,6 kWh	19,4 kWh	7,3 kWh	12,8 kWh	15,5 kWh	14,0 kWh	16,9 kWh	16,9 kWh

RESUMO ANUAL	
kWh	157580
Hóspedes	9374
TOTAL	0,6 kWh/hóspede/dia



CONSUMO DE ENERGIA / HÓSPEDE / DIA

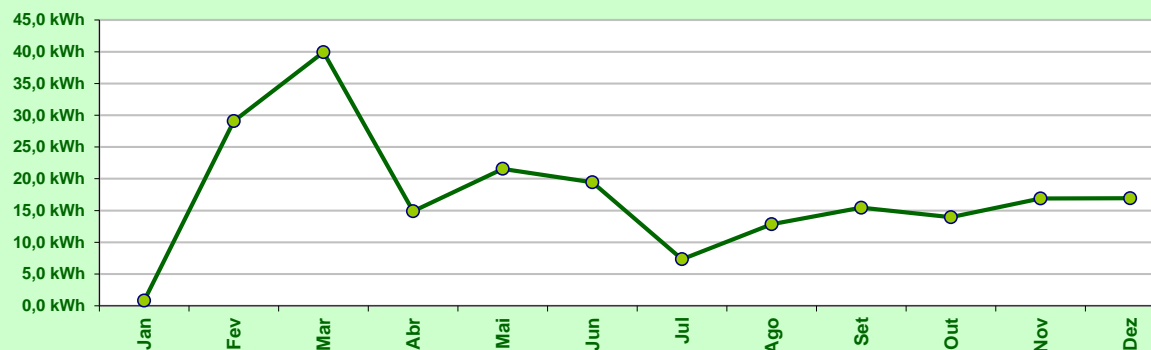

Análise crítica do desempenho

NOTAMOS EM 2015 UM CONSUMO MUITO ALTO DE ENERGIA, OBVIAMENTE NOTADO QUE O CONSUMO DE HOSPEDE DIA CAI QUANDO HÁ MAIS HOSPEDE NO HOTEL, CARACTERIZADO QUE O NOSSO OPERACIONAL CONSUME MUITA ENERGIA, MESMO ASSIM ESTA PREVISTO PARA 2015, TROCAS IMEDIATAS DAS LAMPADAS ECONOMICAS PELA LAMPADAS LED, SENSORES DE ENERGIA NOS BANHEIROS, MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRICO E ELETRODOMESTICOS, TROCA IMEDIATAS DOS CABEAMENTOS PRINCIPAL DE ALIMENTAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO, COLOCANDO POR ELETROCALHAS E ELETRODUTOS, REFLETORES DOS JARDIM SER TROCADOS POR REFLETORES DE LED, TROCAR OS CONDICIONADORES DE AR DE JANELAS POR CONDICINADORES DE AR SPLIT INVERTER, REUNIOES PERIODICAS COM OS FUNCIONARIOS SOBRE A ECONOMIZAÇÃO DE ENERGIA, TREINAMENTO COM A CAMAREIRAS SOBRE O PROCEDIMENTO PADRAO DE COMO DEIXAR O FRIGOBAR DESLIGADO E LIGAR SOMENTE ANTES DA CHEGADA DO HOSPEDES. AMPLIAR O SISTEMA DE AQUECEDOR SOLAR PARA OS OUTROS APTOS E APTOS DOS FUNCIONARIOS